


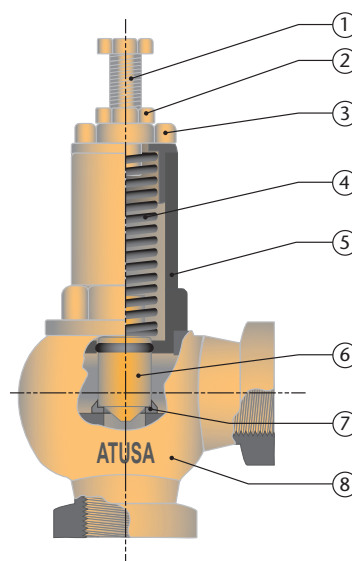

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Vite di taratura - Taring screw	Ottone - Brass
2	Dado di ritegno - Check nut	Ottone - Brass
3	Cappello - Cap	Ottone - Brass CW614N
4	Molla - Spring	Acciaio inox - Stainless steel
5	Alloggiamento della molla - Spring casing	Ottone - Brass CW614N
6	Stelo - Stem	Ottone - Brass CW614N
7	Sede - Seat	Ottone - Brass CW614N
8	Corpo - Body	Ottone - Brass CW614N

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola di sicurezza F/F.
- Prodotto in ottone secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 16.
- Temperatura massima di esercizio: 200 °C.
- Estremità con filettatura femmina secondo UNI EN ISO 228-1.
- Sede metallica.
- Tarabile da 1 a 12 bar.
- Deve essere montato in posizione verticale.
- Fornita senza taratura.
- La vite di taratura può essere bloccata con un dado di ritegno.
- Prodotto conforme alla Direttiva Europea PED 2014/68/UE.

APPLICAZIONI GENERALI


- Adatto per acqua fredda, calda e aria.
- Reti di distribuzione dell'acqua.
- Sistemi di irrigazione.
- Climatizzazione.

BASIC FEATURES

- Safety valve F/F.
- Produced in brass according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16.
- Maximum working temperature: 200 °C.
- Female thread ends according to EN ISO 228-1.
- Metal seat.
- Tare range from 1 to 12 bar.
- Mounting in vertical position.
- Supplied without calibration setting.
- Taring screw can be locked with check nut.
- Product according to European Directive PED 2014/68/EU.

GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold, hot water and air.
- Water systems.
- Irrigation systems.
- HVAC systems.

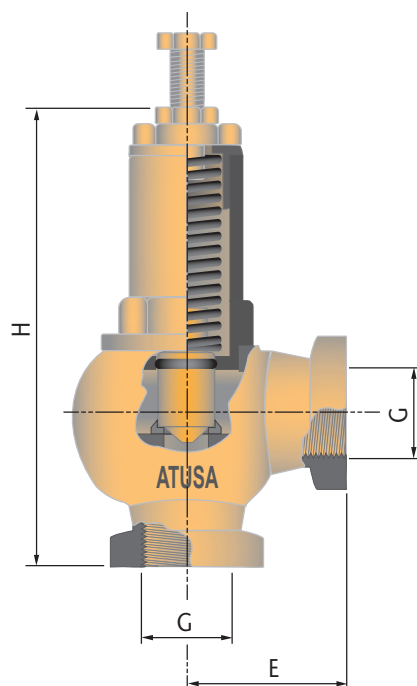

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

G (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS		Peso appros. Weight aprox. (kg)
			H (mm)	E (mm)	
1/2"	VSS60003	16	76	36	0,420
3/4"	VSS60004	16	90	39	0,620
1"	VSS60005	16	98	47	0,830
1 1/4"	VSS60006	16	125	56	1,420
1 1/2"	VSS60007	16	140	63	2,000
2"	VSS60008	16	150	75	3,080
2 1/2"	VSS6000A	16	181	86	5,000
3"	VSS6000B	16	205	88	7,500

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Remarks:




Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.



DIAGRAMMI DI FLUSSO DI SCARICO / DISCHARGING FLOW CHARTS

(Acqua in flusso orizzontale a 20°C / Water in horizontal flow at 20°C)

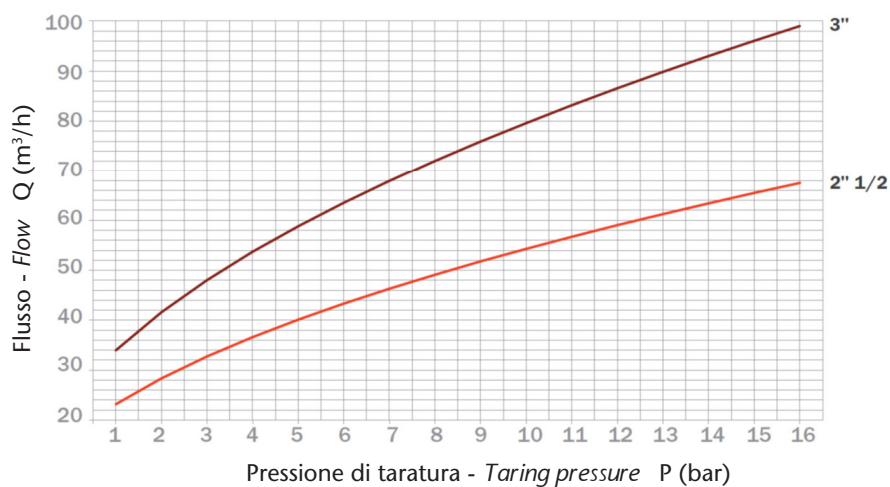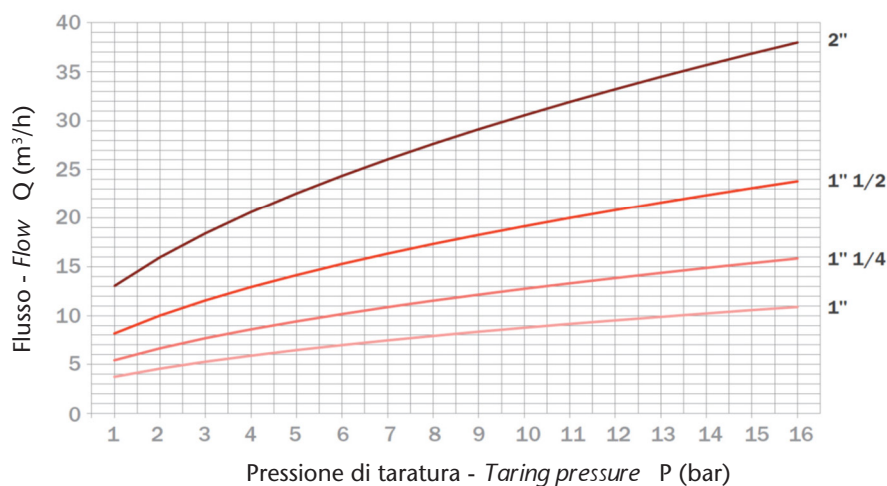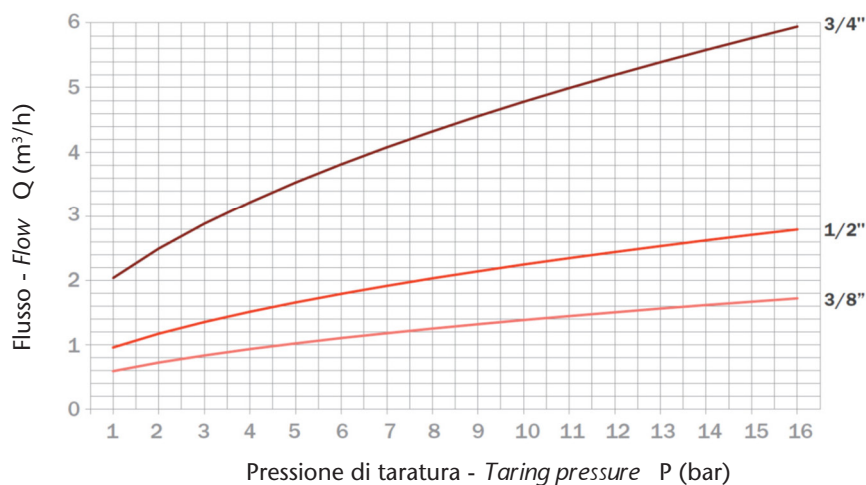

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-04.25

3/3