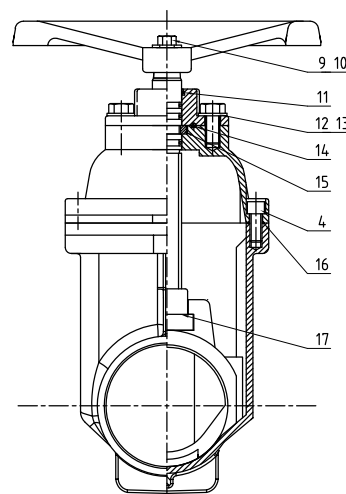
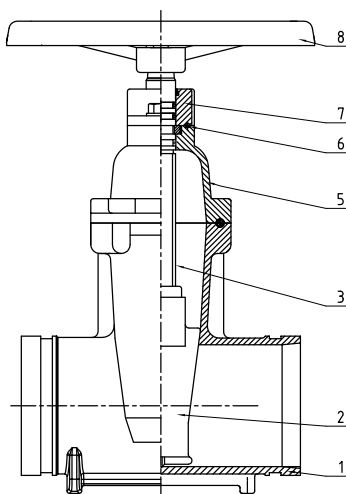


600

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO SCANALATA (VOLANTINO, NRS)
GROOVED RESILIENT GATE VALVE (HANDWHEEL, NRS)

DESCRIZIONE COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ghisa Duttile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
2	Cuneo (Disco) - Wedge (Disc)	Ghisa Duttile + EPDM - Ductile Iron + EPDM (EN-GJS-450-10)
3	Asse - Stem	Acciaio Inox - Stainless Steel UNS S42000 (SS420)
4	Viti - Bolts	Acciaio Carbonio Elettrozincato - Carbon Steel zinc plated
5	Cuffie - Bonnet	Ghisa Duttile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
6	O-Ring	NBR
7	Premistoppa - Gland Flange	Ghisa Duttile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
8	Volantino - Handwheel	Ghisa Duttile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
9 - 10	Viti e Rondelle piatte - Bolts and Flat Washers	Acciaio Carbonio Elettrozincato - Carbon Steel zinc plated
11	Cappello antipolvere - Ring Wiper	NBR
12 - 13	Viti e Rondelle piatte - Bolts and Flat Washers	Acciaio Carbonio Elettrozincato - Carbon Steel zinc plated
14	O-Ring	NBR
15	Rondella di serraggio - Thrust Washer	Ottone - Brass HPb59-1
16	Guarnizioni Cuffia - Bonnet Gasket	EPDM
17	Dado Alloggiamento (cuneo) - Wedge Nut	Ottone - Brass HPb59-1

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI


- Prodotto secondo la BS 5163.
- Scanalatura secondo la ISO 6182.
- Pressione di esercizio (max): PN16 / 230 PSI / 1,6 MPa.
- Temperatura di esercizio: 0 - 80 °C.
- Finitura rossa: rivestimento epossidico s/ ANSI-AWWA C550.
- FM Approval standard for Fire Service Water Control Valves (OS&Y and NRS type Gate Valves) - Class 1120/1131.
- Approval UL 262 and ULC/ORD-C262 (Gate Valves for Fire Protection Service).

BASIC FEATURES

- Product according to BS 5163.
- Grooves ISO 6182.
- Service pressure (max.): PN16 / 230 PSI / 1,6 MPa.
- Service Temperature: 0 - 80 °C.
- Finished red: fusion bonded epoxy coating ANSI-AWWA C550.
- FM Approval standard for Fire Service Water Control Valves (OS&Y and NRS type Gate Valves) - Class 1120/1131.
- Approval UL 262 and ULC/ORD-C262 (Gate Valves for Fire Protection Service).

 Rev.3-10.22
 1/2

 Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

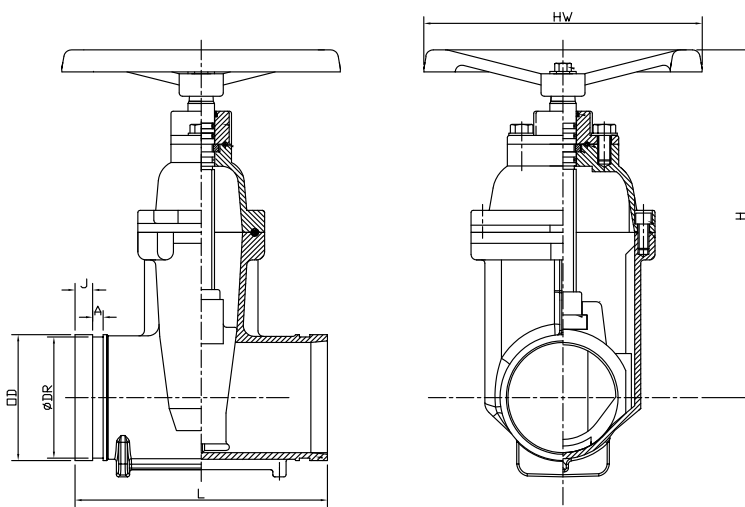INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Tubo di Acciaio - Steel Pipe			COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS						Peso approx. Weight approx. (kg)
DN	Inch.	ØD (mm)		ØDR (mm)	J (mm)	A (mm)	H (mm)	ØHW (mm)	L (mm)	
50	2"	60,3	6V600208	57,15	15,88	7,92	218	180	178	5,455
65	2 1/2"	76,1	6V60020B	72,26	15,88	7,92	230	180	190	7,109
80	3"	88,9	6V60020A	84,94	15,88	7,92	281	200	203	10,344
100	4"	114,3	6V60020C	110,08	15,88	9,52	316	254	229	14,330
125	5"	139,7	6V60020H	135,48	15,88	9,52	393	280	254	28,547
150	6"	168,3	6V60020E	163,96	15,88	9,52	420	305	267	31,500
200	8"	219,1	6V60020M	214,40	19,05	11,13	490	350	292	52,000

APPLICAZIONI GENERALI

- Adduzione acqua, drenaggio, irrigazione, impianti antincendio.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

GENERAL APPLICATIONS

- Supply and sanitary water services, irrigation, fire fighting systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

AVVERTENZA Importante : non modificare o rimuovere alcun componente dell'impianto senza aver prima depressurizzato e svuotato completamente il circuito, altrimenti si possono verificare gravi lesioni personali e/o danni materiali.

Important NOTICE : never remove or modify any piping component without first de-pressurizing and draining completely the installation. Failure to do it could result in serious personal injury and/or economical losses.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, the design and information given, may be changed without notification at any time.

Rev.3-10.22
2/2