130/A VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FUNDO
FOOT CHECK VALVE

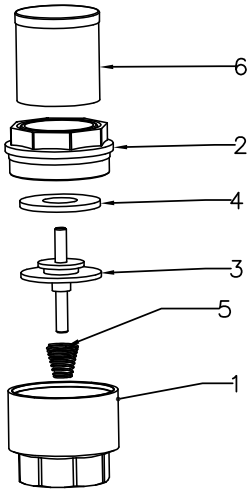

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - *COMPONENTS DESCRIPTION*

Ítem	Descrição - *Description*	Material - *Material*
1	Corpo - *Body*	Latão - *Brass* CW617N
2	Tampa - *Bonnet*	ABS
3	Guia e Disco - *Stem & Disc*	Latão - *Brass* CW614N
4	Assento - *Seat*	NBR
5	Mola - *Spring*	Aço Inoxidável - *Stainless Steel* AISI 304
6	Filtro - *Strainer*	Aço Inoxidável - *Stainless Steel* AISI 304

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Válvula de Retenção F.
- Corpo, disco e guia em latão conforme NP EN 12165.
- Pressão máxima de serviço: PN 10-8-6 (ver tabela).
- Temperatura de serviço: 0 °C a 70 °C.
- Extremo com rosca fêmea conforme NP EN ISO 228-1.
- Certificado de conformidade sanitária A.C.S..
- Montagem horizontal, vertical ou oblíqua.
- Ensaios unitários de pressão.
- Estanquidade absoluta.
- Unidireccional.

APLICAÇÕES GERAIS

- Adequada para água fria e quente.
- Redes de distribuição de água.
- Sistemas de rega.

Observações:
Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.
A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa práctica e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- *Check valve F.*
- *Brass body, disc and stem according to EN 12165.*
- *Maximum working pressure: PN 10-8-6 (see table).*
- *Working temperature: 0 °C to 70 °C.*
- *Female thread end according to EN ISO 228-1.*
- *Certificate of sanitary conformity A.C.S..*
- *It can work in horizontal, vertical or oblique position.*
- *Unit pressure test.*
- *Absolute watertightness.*
- *Unidirectional design.*

GENERAL APPLICATIONS

- *Suitable for cold and hot water.*
- *Water systems.*
- *Irrigation systems.*

Remarks:
Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.
Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

130/A VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FUNDO
FOOT CHECK VALVE

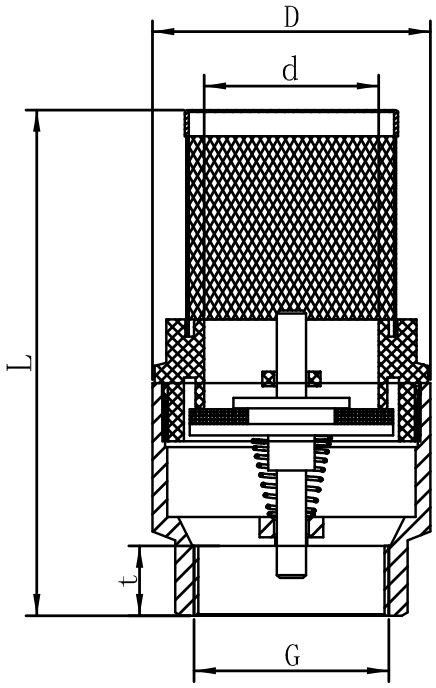

INFORMAÇÃO TÉCNICA - *TECHNICAL INFORMATION*							
G (inches)	COD.	PN	DIMENSÕES - *DIMENSIONS*				Peso aprox. *Weight aprox.* (g)
			D (mm)	L (mm)	d (mm)	t (mm)	
1/2"	VS130A03	10	33	66	18	11	100
3/4"	VS130A04	10	42	71	23	12	145
1"	VS130A05	10	48	87	30	14	195
1 1/4"	VS130A06	8	59	95	38	14	263
1 1/2"	VS130A07	8	68	111	43	14	417
2"	VS130A08	8	81	129	48	16	629
2 1/2"	VS130A0A	6	103	159	70	20	1.306
3"	VS130A0B	6	111	170	78	22	1.539
4"	VS130A0C	6	139	193	104	22	2.192

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

ATUSA
Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com